

# VISBY 5002


220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.04.2022 v.09.3
www.norlys.pl

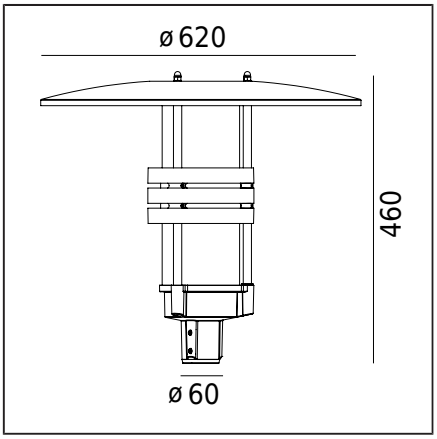

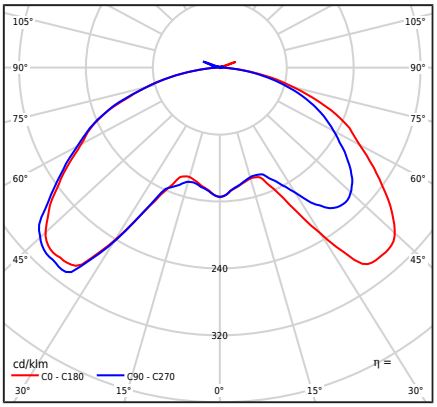


## Typ Oprawy
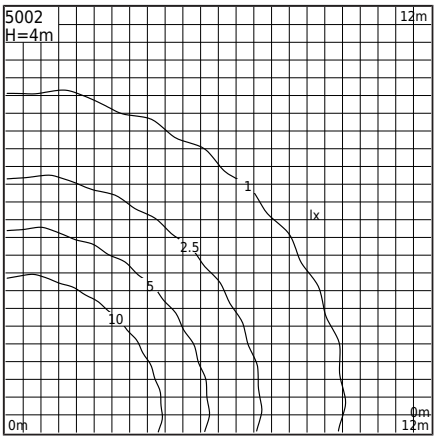
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa (nasadzana). |
| Bryła fotometryczna | Światło obrotowo- symetryczne (kombinacja pośrednie/bezpośrednie). |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm. |
| Przyłącze | Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej). Możliwość sterowania modułami LED (zał./wył.): świecenie modułu górnego i dolnego lub tylko modułu górnego (światło pośrednie, 3000lm/27W), lub tylko modułu dolnego (światło bezpośrednie, 2000lm/17,5W). |
| Typ źródła światła | Moduł LED zintegrowany AC<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. |
| Sterowanie światłem | Oprawa nieściemnialna |
| Waga oprawy netto / brutto | 7,35kg / 8,99kg |
| Powierzchnia boczna oprawy | 0,086m$^2$ |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| 2 Moduły LED | Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2 |
| Moc źródła światła | 44,5W |
| Moc oprawy | 44,5W |
| Strumień źródła światła | 5200lm |
| Efektywność źródła światła | 116,9lm/W |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 | 50 000h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF > 0,9 |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Wersja opcjonalna, termin oraz warunki realizacji po uzgodnieniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o.o. | |
| Prąd rozruchowy | 2,63A / 47,27µs |

**Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:**

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie , xx - kolor oprawy

| | |
|---|---|
| 3005XX0009 | Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76 . |
| 7660XX0009 | Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76. |
| 7662ZX0009 | Złącze słupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A. |
| 7664ZX0009 | Fundament betonowy 100kg do montażu słupa. |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| 0950020200 | Zestaw elektryczny. |

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT — Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 5002AL0309 | ALUMINIUM | 9006 |
| 5002GR0309 | GRAFITOWY | 7016 |


Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.